


ホテルサンライト新宿 (120室)



アネックス (77室)

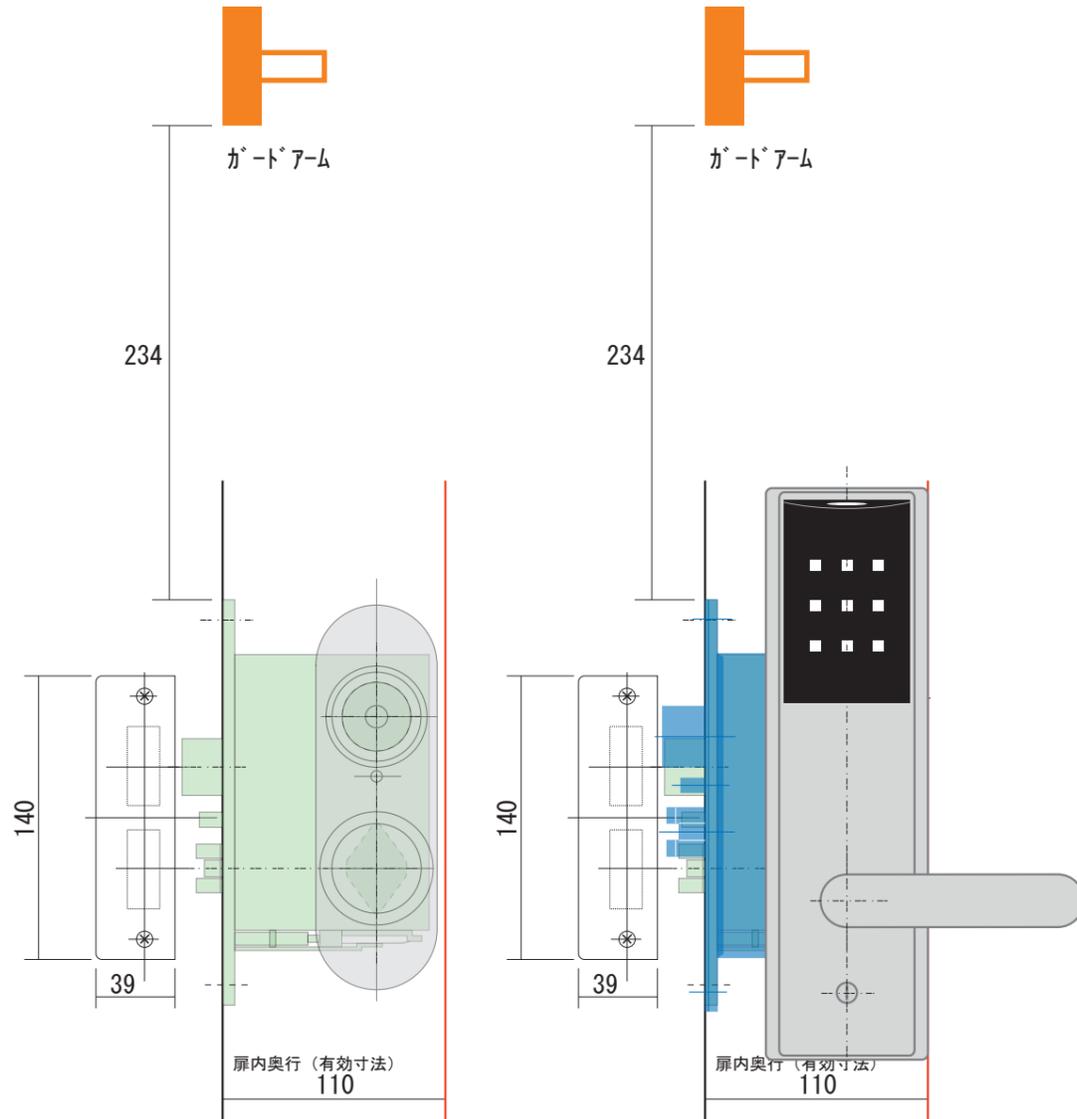


MIWA ECMHQ-11 B/S=76 T=42 (120室) T=40 3~10F (1707-15室)  
FT=200×26

GOAL JCLM-ZU  
B/S=70  
FT=200×26

ホテルロック工事に伴い

- ①室内側のサイン(室内カード利用案内の撤去が必要です)
- ②ドア開扉時、ノブが壁面に当たる可能性がたかいのでドア側にゴムクッションの取付を見えています。

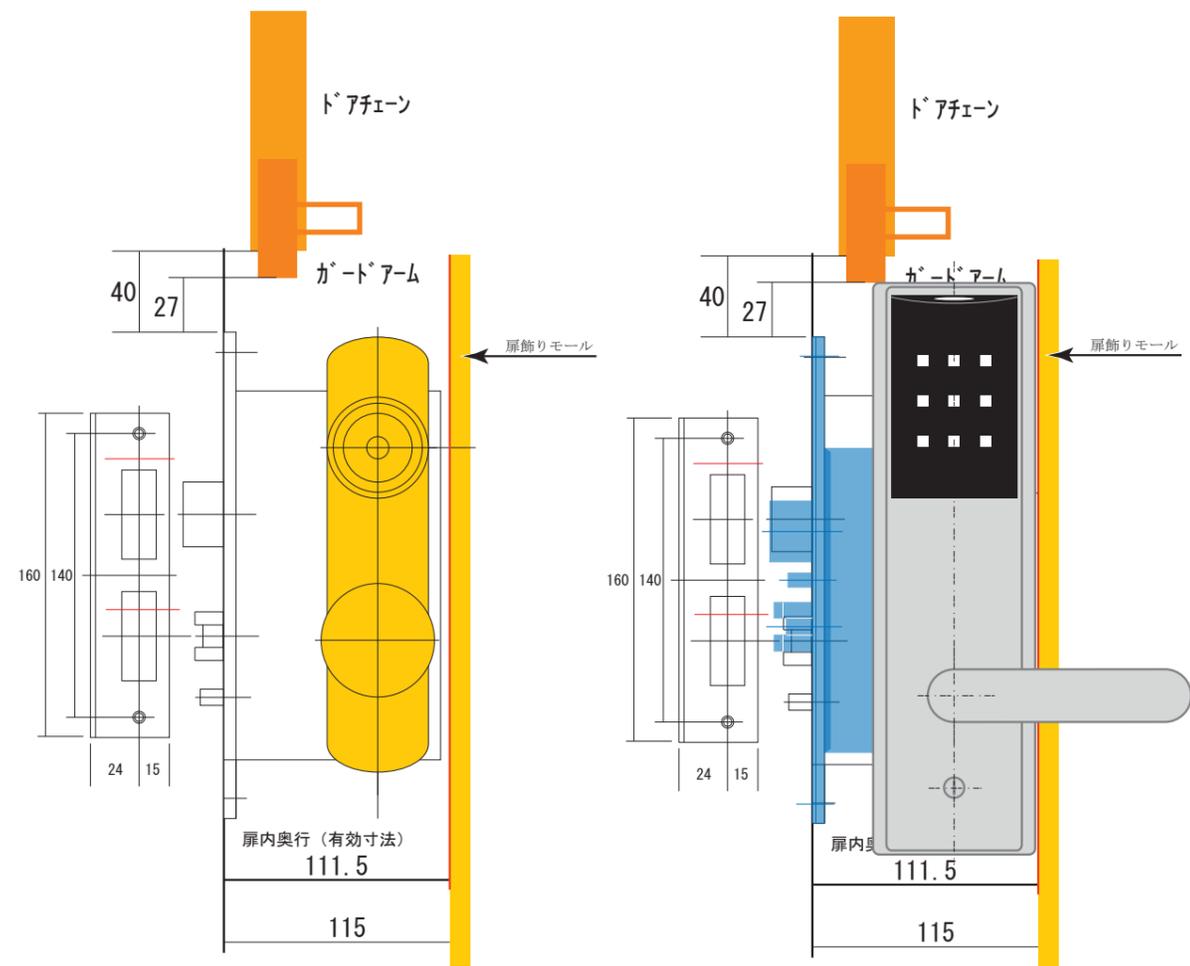

MIWA MMHQ-1 B/S=76 T=40 (77室) 2~6F (1707-12~13)  
FT=240×29

GOAL JCLM-ZU  
B/S=70  
FT=240×29

ホテルロック工事に伴い

- ①ドアチェーン・ガードアームの2種類付いていて加工取替にあたりロック本体があたる可能性がありますのであたる箇所は位置のずらし、旧ビス穴はシール処理or捨てビスにて処理致します。
- ②加工取替にあたり飾りモールと錠前本体が接触する可能性があります。接触する場合には室外のみ化粧板が必要になります。(別途費)